






https://go2se.com/ref=MTN6500-0101

## SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail



MTN6500-0101

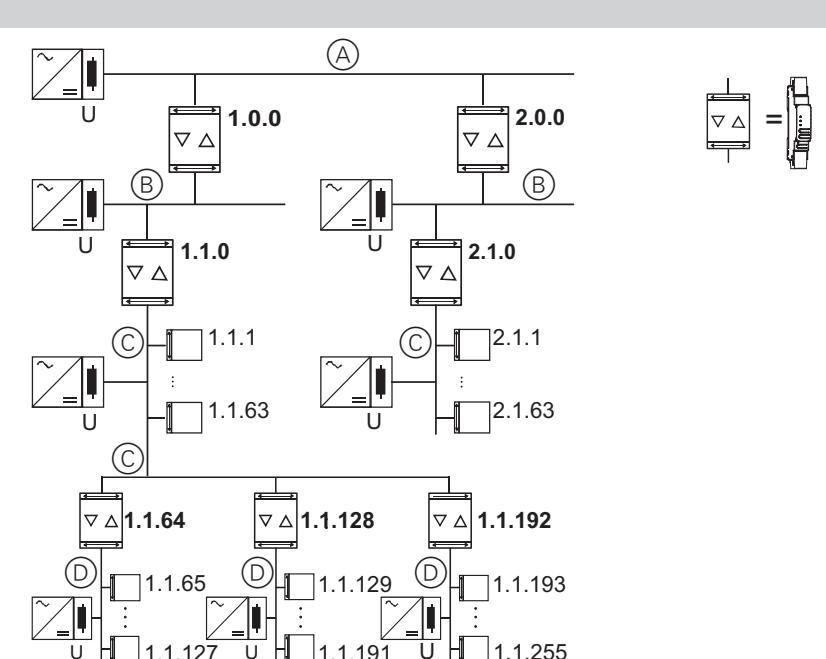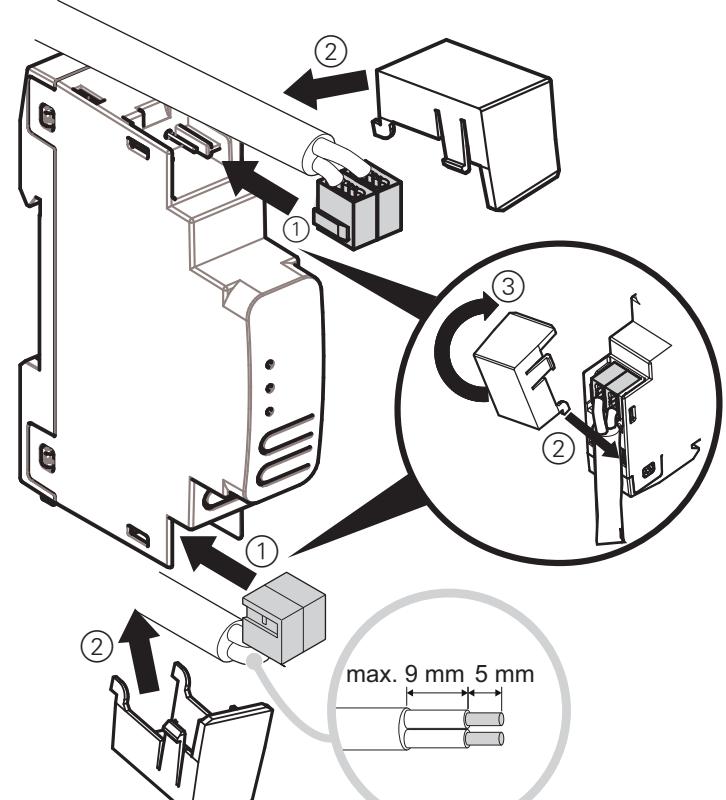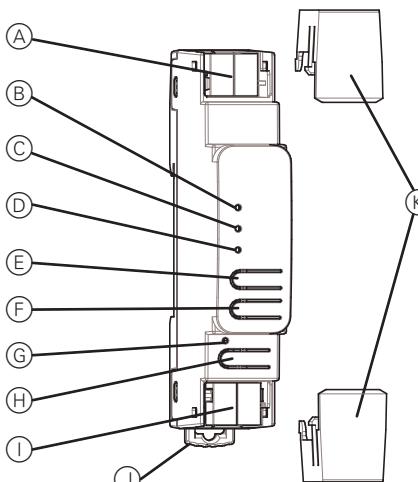

## en SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail

## About this document

You can find all the information required for safe installation in this document.

More detailed product information is available on the Internet -> See QR code.

## For your safety

## DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Connecting and establishing KNX networks
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

## Getting to know the device

The SpaceLogic KNX Koppler logically connects two KNX lines with one another and ensures electrical isolation between the lines and areas. The exact function of the device is determined by the addressing and the selected application.

The device supports KNX Security and longframes.

## Connections and operating elements



- Ⓐ KNX bus connector (main line)
- Ⓑ KNX LED (main line, multicolor)
- Ⓒ Mode LED (multicolor)
- Ⓓ KNX LED (sub line, multicolor)
- Ⓔ Button: Pass GA (Forwarding of group addressed telegrams)
- Ⓕ Button: Pass IA (Forwarding of individually addressed telegrams)
- Ⓖ Programming LED (red)
- Ⓗ Button for programming mode
- Ⓘ KNX bus connector (sub line)
- Ⓛ Release lever for disassembly
- Ⓜ Cable cover


## Installation and connection



- Ⓐ Installing
- Ⓑ Removing

## WARNING Risk of death from electric shock. The device can be damaged.


Safety clearance must be guaranteed in accordance with IEC 60664-1. There must be at least 4 mm between the individual cores of the 230 V supply cable and the KNX line Ⓢ.



## WARNING Risk of death from electric shock.

Only install devices with at least basic insulation next to the device.

Failure to observe this instruction can result in death or serious injury.



## Connecting

## Use as an area coupler, line coupler and repeater

Example: Areas 1 and 2 with lines 1.1 and 2.1

- Ⓐ Area line
- Ⓑ Main line
- Ⓒ Line
- Ⓓ Line segment
- 1.0, 2.0 Area coupler
- 1.1.0, 2.1.0 Line coupler
- 1.1.64, 1.1.128, Line repeater
- 1.1.192 X.Y.Z Bus device
- U Power supply

## Technical data

Power supply: via KNX bus

main line: < 5 mA

sub line: < 3 mA

Connection: KNX: Bus connecting terminal

Dimensions (LxWxD): 110x18x66 mm

Device width: 1 module = 18 mm

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

## Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

## de SpaceLogic KNX Koppler REG-K

## Über dieses Dokument

In diesem Dokument finden Sie alle Informationen für eine sichere Montage.

Sie finden weiterführende Produktinformationen im Internet -> Siehe QR-Code.

## Für Ihre Sicherheit

## DANGER Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Explosion oder Lichtbögen.

Eine sichere Elektroinstallation muss von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Anschluss und Errichtung von KNX-Netzwerken
- Sicherheitsnormen, örtliche Anschlussregeln und Vorschriften

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

## Gerät kennenlernen

Der SpaceLogic KNX Koppler verbindet logisch zwei KNX Linien miteinander und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen den Linien und den Bereichen. Die genaue Funktion des Gerätes wird durch die Adressierung und die gewählte Applikation festgelegt.

Das Gerät unterstützt KNX Security und Longframes.

## Anschlüsse und Bedienelemente



- Ⓐ KNX Busanschluss übergeordnete Linie (Hauptlinie)
- Ⓑ KNX LED (Hauptline, mehrfarbig)
- Ⓒ Mode LED (mehrfarbig)
- Ⓓ KNX LED (Subline, mehrfarbig)
- Ⓔ Taster: Pass GA (Weiterleitung gruppenadressierter Telegramme)
- Ⓕ Taster: Pass PA (Weiterleitung physikalisch adressierter Telegramme)
- Ⓖ Programming LED (rot)
- Ⓗ Button for programming mode
- Ⓘ KNX bus connector (sub line)
- Ⓛ Release lever for disassembly
- Ⓜ Cable cover

## Montage und Anschluss




- Ⓐ Montieren
- Ⓑ Demontieren

## WARNING

Risiko von Tod aus elektrischer Schlag. Das Gerät kann beschädigt werden.

Der Sicherheitsabstand nach IEC 60664-1 muss gewährleistet sein. Halten Sie zwischen den Einzelzäuden der 230 V-Leitung und der KNX-Leitung Ⓢ einen Abstand von mindestens 4 mm ein.



## WARNING

Risiko von Tod aus elektrischer Schlag. Nur Geräte mit einer Basisisolierung neben dem Gerät montieren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



## Anschließen

## Einsatz als Bereichs-, Linienkoppler und Linienvorstärker

Beispiel: Bereich 1 und 2 mit Linien 1.1 und 2.1

- Ⓐ Bereichslinie
- Ⓑ Hauptlinie
- Ⓒ Linie
- Ⓓ Segment der Linie
- 1.0, 2.0.0 Area coupler
- 1.1.0, 2.1.0 Line coupler
- 1.1.64, 1.1.128, Line repeater
- 1.1.192 X.Y.Z Bus device
- U Power supply

## Technische Daten

Versorgungsspannung: über KNX-Bus

übergeordnete Linie: < 5 mA

untergeordnete Linie: < 3 mA

Anschlüsse

KNX: Busanschlussklemme

Abmessungen (HxBxD): 110x18x66 mm

Einbaubreite: 18 mm (1 TE)

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Haushaltsmüll an einer offiziellen Sammelstelle. Professionelles Recycling schützt Mensch und Umwelt vor potentiellen negativen Auswirkungen.

## Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

## fr SpaceLogic KNX Couleur de rail DIN

## À propos de ce document

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires à une installation sécurisée.

Des informations plus détaillées sur le produit sont disponibles sur Internet -> voir le code QR.

## Pour votre sécurité

## DANGER RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installations
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Connexion et établissement de réseaux électriques KNX
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

## Apprendre à connaître l'appareil

Le coupleur KNX SpaceLogic relie logiquement deux lignes KNX entre si et assure l'isolation électrique entre les lignes et les zones. La fonction exacte de l'appareil est déterminée par l'adressage et l'application sélectionnée.

L'appareil prend en charge la sécurité KNX et les cadres longs.

## Connexions et éléments de fonctionnement



- Ⓐ Connecteur de bus KNX (ligne principale)
- Ⓑ LED KNX (ligne principale, multicolore)
- Ⓒ Mode LED (multicolore)
- Ⓓ LED KNX (ligne secondaire, multicolore)
- Ⓔ Bouton: Pass GA (envoi de télégrammes de direction de groupe)
- Ⓕ Bouton: Pass IA (envoi de télégrammes de direction individuel)
- Ⓖ LED de programmation (rouge)
- Ⓗ Bouton pour le mode programmation
- Ⓘ Connecteur de bus KNX (sous-ligne)
- Ⓛ Levier de démontage
- Ⓜ Cubierta del cable


## Installation et connexion



- Ⓐ Installation
- Ⓑ Suppression

## AVERTISSEMENT Risque de mort par choc électrique. L'appareil peut être endommagé.

Respectez les distances de sécurité conformément à la norme CEI 60664-1. Il doit y avoir au moins 4 mm entre les âmes individuelles du câble d'alimentation 230 V et la ligne KNX Ⓢ.



## AVERTISSEMENT Risque de mort suite à un choc électrique.

N'installez que les appareils avec au moins une isolation de base à côté de l'appareil.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner la mort ou des blessures graves.



## Connexion

## Utilisation comme couplleur de zone, couplleur de ligne et répéteur

Exemple : Zones 1 et 2 avec lignes 1.1 et 2.1

- Ⓐ Ligne de zone
- Ⓑ Ligne principale
- Ⓒ Ligne
- Ⓓ Segment de ligne
- 1.0.0, 2.0.0 Acoplador de área
- 1.1.0, 2.1.0 Acoplador de línea
- 1.1.64, 1.1.128, Repetidor de línea
- 1.1.192 X.Y.Z Dispositivo de bus
- U Fuente de alimentación

## Datos técnicos

Fuente de alimentación: A través de bus KNX

Línea principal: < 5 mA

Línea secundaria: < 3 mA

Conexión

KNX: Terminal de conexión del bus

Dimensiones (LxAnxPr): 110x18x66 mm

Ancho del dispositivo: 1 módulo = 18 mm

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficial. El reciclaje profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

## Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

## es SpaceLogic KNX Acoplador de Carril DIN

## Acerca de este documento







En este documento encontrará toda la información necesaria para una instalación segura.



## SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail



MTN6500-0101
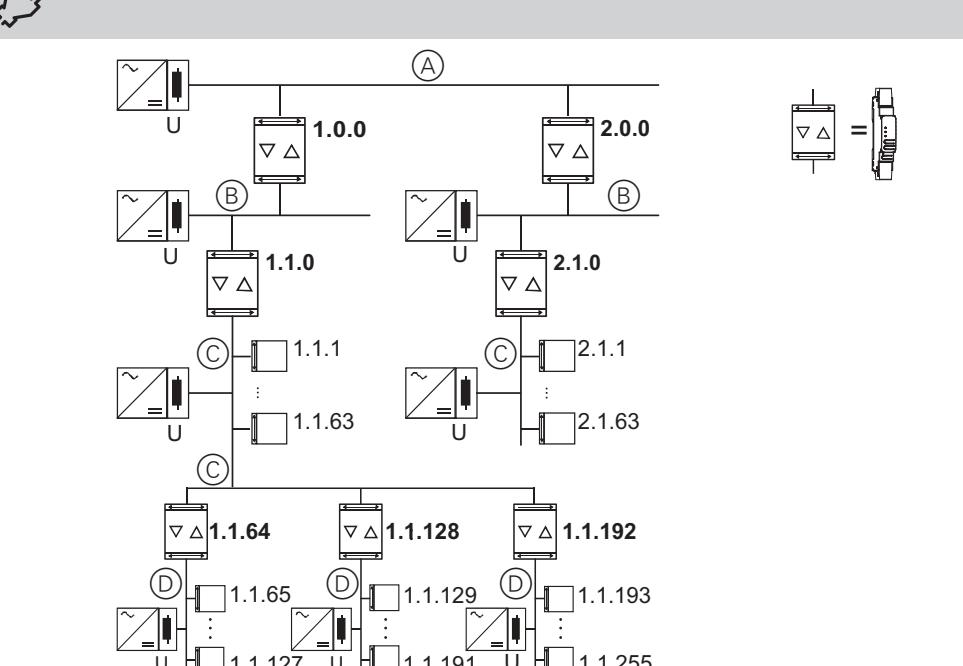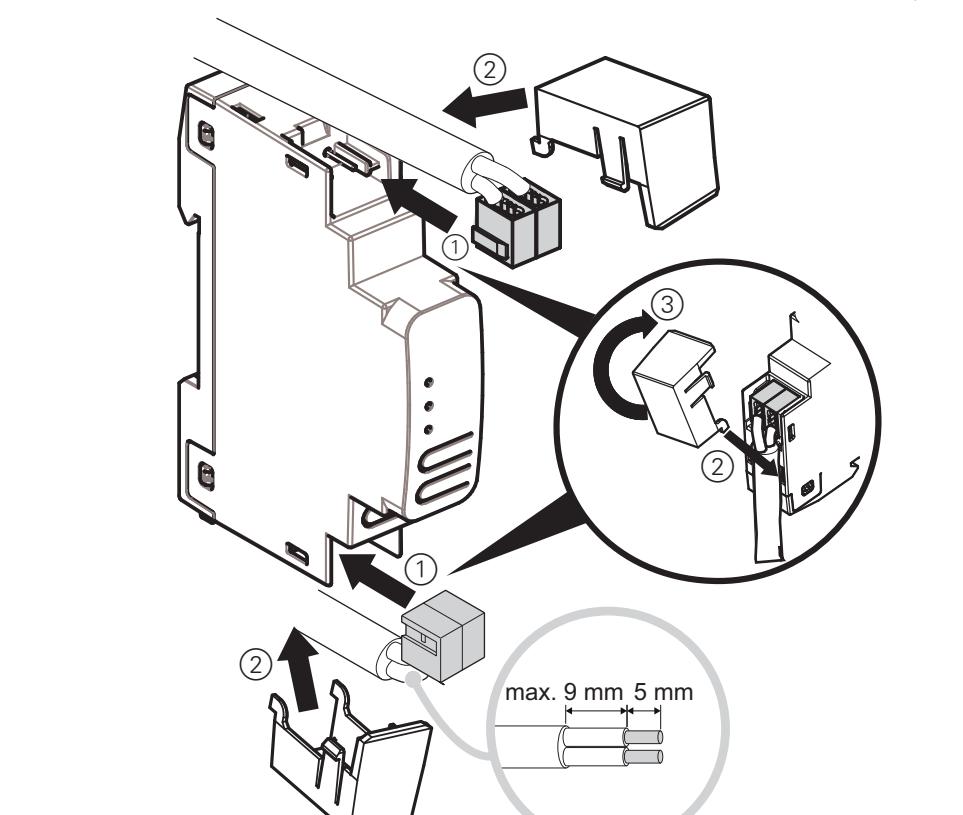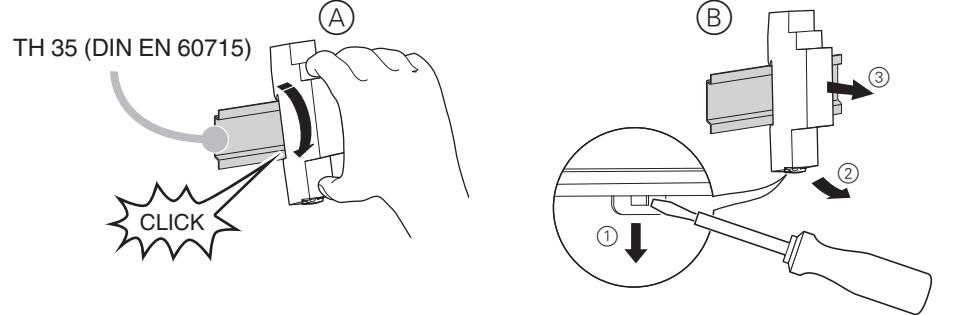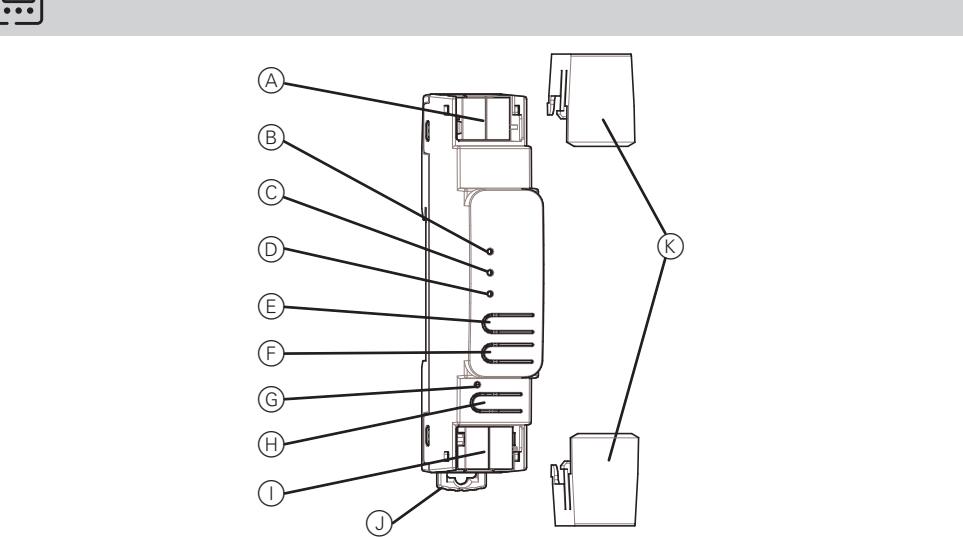
<https://go2se.com/ref=MTN6500-0101>

## nl SpaceLogic KNX koppeling DIN-rail

## Over dit document

In dit document vindt u alle informatie die nodig is voor een veilige installatie.

Meer gedetailleerde productinformatie vindt u op het internet -> zie QR-code.

## Voor uw veiligheid

## GEVAAR RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLOZIE, OF OVERSLAG

Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door ervaren deskundigen. Ervaring deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende:

- Aansluiting op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Aansluiten en tot stand brengen van KNX-netwerken
- Veiligheidsnormen, lokale bedradingsschriften

Als deze instructies niet worden opgevolgd, heeft dit de dood of ernstige verwondingen tot gevolg.

## Kennismaken met het apparaat

De SpaceLogic KNX-koppelaar verbindt twee KNX-lijnen logisch met elkaar en zorgt voor elektrische isolatie tussen de lijnen en bereiken. De precieze functie van het apparaat wordt vastgelegd door de adressering en de geselecteerde applicatie.

Het apparaat ondersteunt KNX Security en longframes.

## Aansluitingen en bedieningselementen

- 
- A KNX-busskontakt (huvudlinje)  
 → B KNX-LED (huvudlinje, fler färger)  
 → C Läges-LED (fler färger)  
 → D KNX-LED (underlinje, fler färger)  
 → E Knapp: Pass GA (vidarebefordran av gruppaddresserade telegram)  
 → F Knapp: Pass IA (vidarebefordran av individuellt adresserade telegram)  
 → G Programmerings-LED (röd)  
 → H Knapp för programmeringsläge  
 → I KNX-busskontakt (underlinje)  
 → J Frigörningsspak för demontering  
 → K Kabelfskydd

## Installatie en aansluiting

- 
- A Monteren  
 → B Demonteren

## WAARSCHUWING Levensgevaar door elektrische schok. Het apparaat kan beschadigd raken.

Er moet overeenkomstig IEC 60664-1 een veilige afstand in acht worden genomen. Tussen de afzonderlijke kerns van de 230V-voedingskabel en de KNX-lijn A moet minstens 4 mm liggen.



## WAARSCHUWING Levensgevaar door elektrische schok.

Installeer alleen apparaten met minstens een basisisolatie naast het apparaat.

Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

## Aansluiten

## Gebruik als bereikskoppelaar, lijnkoppelaar en repeater

Voorbeeld: Bereiken 1 en 2 met lijnen 1.1 en 2.1

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| A               | Bereiklijn       |
| B               | Huvudlijn        |
| C               | Leiding          |
| D               | Lijnssegment     |
| 1.0.0, 2.0.0    | Bereikskoppelaar |
| 1.1.64, 1.1.128 | Lijnrepeatere    |
| 1.1.192         | X.Y.Z            |
| 1.1.192         | Deltagare        |
| X.Y.Z           | Busapparaat      |
| U               | Voedingsspanning |

## Technische gegevens

Voeding: via KNX-bus

huvudlijn: < 5 mA

sublijn: < 3 mA

## Aansluiting

KNX: Bussaansluitklem

Afmetingen (LxBxD): 110x18x66 mm

Breedte apparaat: 1 module = 18 mm

Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

## Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)



Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinnning skyddar mänsk och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

## Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

## nl SpaceLogic KNX-kopplare DIN

## Om det här dokumentet

Du hittar all information som krävs för säker installation i det här dokumentet.

Mer detaljerad produktinformation finns på internet -> se QR-koden.

## För din säkerhet

## FARA RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION OCH BÄGBLIXT

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall upprvisa sig att kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Ansluta och etablera KNX-nätverk
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsforskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte följs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

## Beskrivning av enheten

SpaceLogic KNX-kopplaren ansluter logiskt två KNX-linjer till varandra och säkerställer elisolering mellan linjer och områden. Enheten exakta funktion avgörs av adresseringen och den valda tillämpningen.

Enheten stöder KNX-säkerhet och långtidsramar.

## Anslutningar och manöverelement


- 
- A KNX-busskontakt (huvudlinje)  
 → B KNX-LED (huvudlinje, fler färger)  
 → C Läges-LED (fler färger)  
 → D KNX-LED (underlinje, fler färger)  
 → E Knapp: Pass GA (vidarebefordran av gruppaddresserade telegram)  
 → F Knapp: Pass IA (vidarebefordran av individuellt adresserade telegram)  
 → G Programmerings-LED (röd)  
 → H Knapp för programmeringsläge  
 → I KNX-busskontakt (underlinje)  
 → J Frigörningsspak för demontering  
 → K Kabelfskydd

## Installera och ansluta

- 
- A Installera  
 → B Ta bort

## WAARSCHUWING Risk voor dödsfall på grund av elektriska stötar. Apparaten kan skadas.

Säkerhetsavstånd måste garanteras i enlighet med IEC 60664-1. Det måste finnas minst 4 mm mellan de enskilda kärnorna på 230 V-förslöjningskabeln och KNX-ledningen A.



## WAARSCHUWING Risk för dödsfall på grund av elstöt.

Installera endast enheter med åtminstone grundläggande isolering bredvid enheten.

Underlättar att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

## Ansluta

## Används som områdeskopplare, linjekopplare och repeater

Exempel: Område 1 och 2 med linje 1.1 och 2.1

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| A               | Områdelinje     |
| B               | Huvudlinje      |
| C               | Linje           |
| D               | Linjeselement   |
| 1.0.0, 2.0.0    | Områdeskopplare |
| 1.1.0, 2.1.0    | Linjekopplare   |
| 1.1.64, 1.1.128 | Linjerepeater   |
| 1.1.192         | X.Y.Z           |
| X.Y.Z           | Deltagare       |
| U               | Busapparat      |

## Teknische data

Strömförslöjning: via KNX-buss

huvudlinje: < 5 mA

underlinje: < 3 mA

Anslutning:

KNX: Bussklemma

Mätt (LxBxD): 110x18x66 mm


Enhetsbredd: 1 modul = 18 mm

Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinnning skyddar mänsk och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

## Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)




Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinnning skyddar mänsk och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

## Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)




Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinnning skyddar mänsk och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

## Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)



## no SpaceLogic KNX-kobler DIN-skinne

## Om dette dokumentet

Du finner all informasjon som er nødvendig for trygg installasjon i dette dokumentet.

Mer detaljert produktinformasjon finnes på internett -> se QR-koden.

## For din sikkerhet

## FARA FARÉ FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utføres av autoriserte installatører. De autoriserte installatorene må ha innlægde kunnskap innen følgende områder:

- Anslutting til installationsnätverk
- Anslutting til flere elektriske apparater
- Draging av elkablar
- Ansluta och etablera KNX-nätverk
- Säkerhetsstandarder lokala kabeldragningsforskrifter og -regler

Om dessa instruktioner inte följs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

## Beskrivning av enheten

## Bli kjent med enheten

SpaceLogic KNX-kobler logisk sammen to KNX-linjer med hverandre og sikrer elektrisk isolasjon mellom linje og områder. Den nevnte funksjonen til enheten bestemmes av adressen og det valgte programmet.

Enheten støtter KNX-sikkerhet og longframes.

## Forbindelser og betjeningselementer

- 
- A KNX-busskobling (hovedlinje)
- B KNX-LED (hovedlinje, fler färger)



## SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail




MTN6500-0101

<https://go2se.com/ref=MTN6500-0101>pt SpaceLogic KNX Acoplador  
Calha DIN

## Acerca deste documento

Pode encontrar neste documento todas as informações necessárias para uma instalação segura. Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o produto na Internet -> Consulte o código QR.

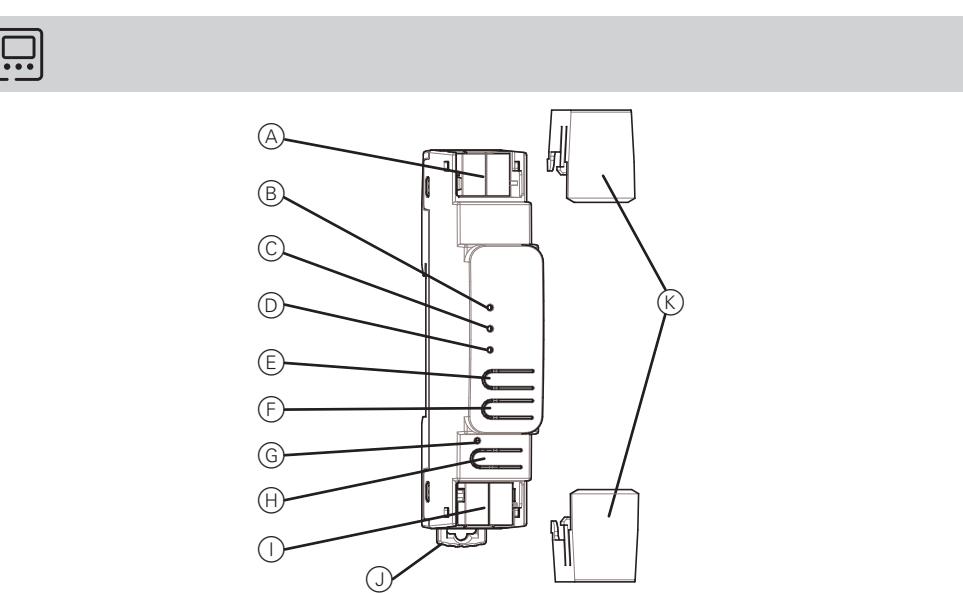

## Para a sua segurança

## PERIGO PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Ligação e conexão de redes KNX
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

## Conhecer o dispositivo

O Acoplador SpaceLogic KNX liga logicamente duas linhas KNX umas às outras e garante o isolamento elétrico entre as linhas e as áreas. A função exata do dispositivo é determinada pelo endereçamento e pela aplicação selecionada.

O dispositivo suporta Segurança KNX e frames longos.

## Ligações e elementos de operação


- A Conector de bus KNX (linha principal)
- B LED KNX (linha principal, multicolor)
- C LED de modo (multicolor)
- D LED KNX (sub-linha, multicolor)
- E Botão: Pass GA (Reencaminhamento de telegramas endereçados a grupos)
- F Botão: Pass IA (Reencaminhamento de telegramas endereçados individualmente)
- G LED de programação (vermelho)
- H Botão para modo de programação
- I Conector de bus KNX (sub-linha)
- J Alavanca de desbloqueio para desmontagem
- K Tampa do Cabo

## Instalação e ligação

- A instalar
- B A remover

## AVISO Perigo de morte devido a choque elétrico. O dispositivo pode ser danificado.

A distância de segurança deve ser garantida de acordo com IEC 60664-1. Deve haver, pelo menos, 4 mm entre os núcleos individuais do cabo de alimentação de 230 V e a linha KNX A.



## AVISO Risco de morte por choque elétrico

Instale apenas dispositivos com, pelo menos, isolamento básico junto ao dispositivo. A não observação desta instrução pode resultar em morte ou ferimentos graves.

## A ligar

## Utilizar como um acoplador de área, acoplador de linha e repetidor

Exemplo: Áreas 1 e 2 com linhas 1.1 e 2.1

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Ⓐ                | Linha da área        |
| Ⓑ                | Linha principal      |
| Ⓒ                | Linha                |
| Ⓓ                | Segmento de linha    |
| 1.0.0, 2.0.0     | Acoplador de área    |
| 1.1.0, 2.1.0     | Acoplador de linha   |
| 1.1.64, 1.1.128, | Repetidor de linha   |
| 1.1.192          |                      |
| X.Y.Z            | Dispositivo de bus   |
| U                | Fonte de alimentação |

## Informação técnica

Alimentação de corrente: via bus KNX  
linha principal: < 5 mA  
sub-linha: < 3 mA

Ligação:  
KNX: Terminal de ligação do bus  
Dimensões (CxLxP): 110x18x66 mm  
Largura do dispositivo: 1 módulo = 18 mm

Separar o dispositivo do resto lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

## Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.  
[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

pl SpaceLogic KNX sprzężeniem  
Szyna DIN

## Informacje o tym dokumencie

W tym dokumencie można znaleźć wszystkie informacje wymagane do bezpiecznej instalacji.

Więcej informacji na temat produktów dostępnych jest w Internecie -> Zobacz kod QR.

## Zachowanie bezpieczeństwa

## UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDOWYM, WYSTĄPIENIA EKSPLOZJI LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Montaż może być wykonywany w sposób bezpieczny jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Kwalifikowani pracownicy powinni wykazywać się dokładną znajomością w następujących dziedzinach:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Ligação e conexão de redes KNX
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Az Ön biztonsága érdekében

## VIGYÁZAT ÁRAMMUTÉS, ROBBANÁS VAGY VILLAMOS ÍV VESZÉLYE

A biztonságos villamos telepítés kizárolgával képzett szakemberek által hajtjáron végre. A képzett szakembereknek bizonyítanunk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- szerelőhálózatokhoz törénő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek felerősítése
- KNX-hálózatok csatlakoztatása és létrehozása
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halálat vagy súlyos sérelmet von maga után.

Az Ön biztonsága érdekében

PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU FORMARE DE ARC ELECTRIC

Instalarea electrică în condiții de siguranță se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie să dispună de cunoștințe aprofunde în următoarele domenii:

- Conectarea rețelei electrice
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Conectarea și realizarea rețelelor KNX
- Norme de siguranță, normele și regulamentele locale de cablare

Nerespectarea acestor instrucțiuni, poate duce la moarte sau provocarea unor leziuni grave.

## Familiarizarea cu dispozitivul

Cuplourul SpaceLogic KNX conectează logic două linii KNX una cu cealaltă și asigură izolare electrică între linii și zone. Funcția exactă a dispozitivului este determinată de adresa și de aplicația selectată.

Dispozitivul acceptă securitatea KNX și cadre lungi.

## Conexiuni și elemente de operare


- A Conector magistral KNX (linie principală)
- B LED KNX (linie principală, multicolor)
- C LED mod (multicolor)
- D LED KNX (sublinie, multicolor)
- E Buton: Pass GA (Redirecționare telegramă adresa-grupul)
- F Buton: Pass IA (Redirecționare telegramă adresă-individuală)
- G LED programare (roșu)
- H Buton pentru mod de programare
- I Conector magistral KNX (sublinie)
- J Manetă de eliberare pentru demontare
- K Capac de cablu

## Instalare și conectare

- A Instalare
- B Eliminare


## AVERTISMENT Pericol de moarte prin electrocutare. Dispozitivul se poate deteriora.

Distanța de siguranță trebuie să fie asigurată în conformitate cu IEC 60664-1. Trebuie să existe cel puțin 4 mm între conductoare individuali ai cablului de alimentare de 230 V și de linie KNX A.

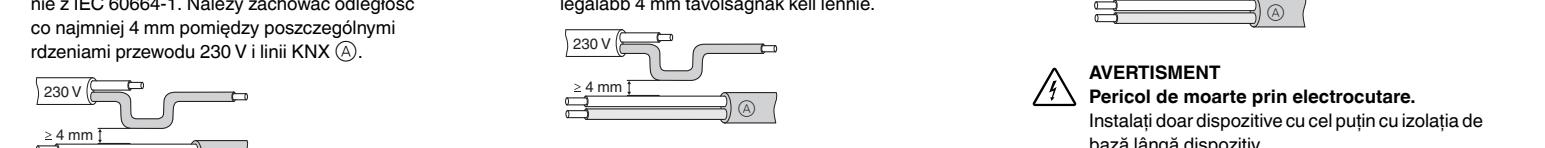

## FIGYELMEZTETÉS Fennáll a halálos áramműtés kockázata! A készülék károsodhat.

A biztonsági távolságot az IEC 60664-1 előírásai szerint közzéhangban biztosítani kell. A 230 V-os tápkábel egyes magai és a KNX A vonal között legalább 4 mm távolságnak kell lennie.



## FIGYELMEZTETÉS Fennáll a halálos áramműtés kockázata.

Csak olyan készülékeket telepítse a készülék mellett, amely legalább alapszigeteléssel rendelkezik.

Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása halálat vagy súlyos sérelmet okozhat.

## Csatlakozás

## Tartománycsatlakozók, vonalcsatlakozók és jeliszőtműk

Példa: 1. és 2. tartomány és a következő vonalak: 1.1 és 2.1

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ⓐ                | Tartományvonalk |
| Ⓑ                | Fóvonalk        |
| Ⓒ                | Vonal           |
| Ⓓ                | Vonalcsatlakozó |
| 1.0.0, 2.0.0     | Szerelőhálózat  |
| 1.1.0, 2.1.0     | Szerelőhálózat  |
| 1.1.64, 1.1.128, | Vonaljelismétlő |
| 1.1.192          |                 |
| X.Y.Z            | Buszrésztervező |
| U                | Zászlítás       |

## Date tehnice

Sursă de alimentare: prin magistrala KNX

linie principală: < 5 mA

sublinie: < 3 mA

Conectare:

KNX: Terminal de conectare bus

Dimensiuni (LxLxP): 110x18x66 mm

Lățimea dispozitivului: 1 modul = 18 mm

Depozitați aparatul separat de gunoiul menajer, la un punct oficial de colectare. Reciclearea profesională protejează oamenii și mediul inconjurător de evenualele efecte negative.

## Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți întrebări tehnice, contactați Centrul de Asistență Clienti din țara dumneavoastră.  
[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

## Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.  
[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)

## ro SpaceLogic KNX cuplură řină DIN

## Despre acest document

Puteți găsi în acest document toate informațiile necesare pentru instalarea în siguranță.

Pe internet sunt disponibile informații suplimentare detaliate despre produs -> vezi codul QR.

## Pentru siguranța dumneavoastră

## PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU FORMARE DE ARC ELECTRIC

Instalarea electrică în condiții de siguranță se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie să dispună de cunoștințe aprofunde în următoarele domenii:

- Conectarea rețelei electrice
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Conectarea și realizarea rețelelor KNX
- Norme de siguranță, normele și regulamentele locale de cablare

Nerespectarea acestor instrucțiuni, poate duce la moarte sau provocarea unor leziuni grave.

## el SpaceLogic KNX řeňktá Pára DIN

## Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σε αυτό το έγγραφο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή εγκατάσταση.


Περισσότερες λεπτομέρειες πληροφορίες για το πρόιον διατίθενται στο διαδίκτυο -> βλέπε κώδικα QR.

## Για τη δική σας ασφάλεια

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΑΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ ή ΛΑΜΨΗΣ ΤΟΣΟΥ

H aσφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν ειδικευμένες γνώσεις στους ειδής τομείς:

- Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων
- Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών



MTN6500-0101


**ru** SpaceLogic KNX Соединитель для DIN-рейки
**Об этом документе**

В этом документе содержится вся информация, необходимая для безопасной установки. Более подробную информацию об изделии можно найти в интернете - > см. QR-код.

**Техника безопасности**
**ОПАСНО**  
**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ**

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- подключение и наладка сетей KNX;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

**Ознакомление с устройством**

Соединитель SpaceLogic KNX логически соединяет две линии KNX друг с другом и обеспечивает электрическую изоляцию между линиями и зонами. Точная функция устройства определяется адресацией и выбранным применением.

Устройство поддерживает KNX Security и длинные кадры.

**Разъемы и элементы управления**


- **A** Разъем шины KNX (главная линия)  
**B** Светодиод KNX (главная линия, многоцветный)  
**C** Светодиод режима (многоцветный)  
**D** Светодиод KNX (вспом. линия, многоцветный)  
**E** Кнопка: Pass GA (пересылка групповых телеграмм)  
**F** Кнопка: Pass IA (пересылка отдельных телеграмм)  
**G** Светодиод программирования (красный)  
**H** Кнопка режима программирования  
**I** Разъем шины KNX (вспом. линия)  
**J** Рычаг фиксатора для разборки  
**K** Крышка кабеля

**Установка и подключение**

- **A** Установка  
**B** Снятие

**ОСТОРОЖНО!**

**Риск смертельного исхода от удара электрическим током. Вероятность повреждения устройства.**  
 Необходимо обеспечить безопасный зазор в соответствии с IEC 60664-1. Между отдельными жилами кабеля питания 230 V и линии KNX **(A)** должно быть не менее 4 mm.


**ОСТОРОЖНО!**

**Риск смертельного исхода от удара электрическим током.**  
 При монтаже устройства обязательно использовать как минимум базовую изоляцию рядом с ним.  
 Несоблюдение этой инструкции может привести к смерти или серьезным травмам.

**Подключение**

**Применение в качестве зонного соединителя, линейного соединителя и повторителя**

Пример: Зоны 1 и 2 с линиями 1.1 и 2.1

- |                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>(A)</b>      | Зонная линия                   |
| <b>(B)</b>      | Главная линия                  |
| <b>(C)</b>      | Линия                          |
| <b>(D)</b>      | Сегмент линии                  |
| 1.0.0, 2.0.0    | Зонный соединитель             |
| 1.1.0, 2.1.0    | Линейный соединитель           |
| 1.1.64, 1.1.128 | Линейный повторитель           |
| 1.1.192         |                                |
| X.Y.Z           | Подключенное к шине устройство |
| U               | Источник питания               |

**Технические характеристики**

- Питание: через шину KNX  
 главная линия: < 5 mA  
 вспом. линия: < 3 mA
- Подсоединение KNX: соединительная клемма шины
- Размеры (ДхШxГ): 110x18x66 mm  
 Ширина устройства: 1 модуль = 18 mm

Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от возможных негативных воздействий.

**RU** Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости»  
 Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели

Срок хранения: 3 года  
 Гарантийный срок: 18 месяцев  
 Уполномоченный поставщик в РФ:  
 АО «Шнейдер Электрик»  
 Адрес: 127018, Россия, г. Москва,  
 ул. Двинцев, д.12, корп.1  
 Тел. +7 (495) 777 99 90  
 Факс +7 (495) 777 99 92  
<http://www.schneider-electric.com/ru/ru/index.jsp>

**zh** SpaceLogic KNX 耦合器 DIN 导轨
**关于本文档**

您可以在本文档中找到安全安装所需的所有信息。  
 请通过互联网查看更多详细产品信息 -> 见二  
 维码。

**为了您的安全**

**危险**  
**触电、爆炸或电弧闪光危险**  
 必须由熟练的专业人员进行安全电气安装。熟练的专业人员必须证实实在以下领域拥有渊博的知识：  

- 连接设备网络
- 连接多个电气设备
- 电缆的敷设
- 连接和建立 KNX 网络
- 安全标准、本地布线规则和规定

 如不遵守这些说明将导致死亡或严重人身伤害。

**了解设备**

SpaceLogic KNX 耦合器在逻辑上将两条 KNX 线路相互连接，并确保线路与区域之间的电气隔离。设备的确切功能由寻址和所选应用程序决定。  
 该设备支持 KNX Security 和长帧。


**连接和操作元件**

- **A** KNX 总线连接器 ( 主线 )  
**B** KNX LED ( 主线, 多色 )  
**C** 型号 LED ( 多色 )  
**D** KNX LED ( 子线, 多色 )  
**E** 按钮 : Pass GA ( 转发组寻址电报 )  
**F** 按钮 : Pass IA ( 转发单独寻址电报 )  
**G** 编程 LED ( 红色 )  
**H** 编程模式按钮  
**I** KNX 总线连接器 ( 子线 )  
**J** 用于拆卸的释放杆  
**K** 电缆盖

**安装和连接**

- **A** 安装  
**B** 清除

**警告**  
**触电致死的风险。**设备可能损坏。  
 必须根据 IEC 60664-1 保证安全间隙。230 V 电源电缆的各个内核与 KNX 线 **(A)** 之间必须至少有 4 mm。



**警告**  
**触电致死的风险。**  
 仅在设备旁安装至少具有基本绝缘的设备。  
 不遵守此说明可能会导致死亡或严重受伤。

→ **连接**

用作区域耦合器、线路耦合器和继电器

示例：具有线路 1.1 和 2.1 的区域 1 和 2

- |              |       |
|--------------|-------|
| <b>(A)</b>   | 区域线   |
| <b>(B)</b>   | 主线    |
| <b>(C)</b>   | 线路    |
| <b>(D)</b>   | 线段    |
| 1.0.0, 2.0.0 | 区域耦合器 |
| 1.1.0, 2.1.0 | 线路耦合器 |
| 1.1.64,      | 线路继电器 |
| 1.1.128,     |       |
| 1.1.192      |       |
| X.Y.Z        | 总线设备  |
| U            | 电源    |

**技术数据**

电源：通过 KNX 总线  
 主线：< 5 mA  
 子线：< 3 mA

连接：KNX：总线连接端子  
 尺寸 ( 长 x 宽 x 深 )：110x18x66 mm  
 设备宽度：1 模块 = 18 mm

在官方指定的回收点按照非生活垃圾对设备分别进行废物处理。专业回收可保护人及环境不受潜在的负面影响。

**施耐德电子工业有限公司**

如果有技术上的问题，请与您所在国家的客户服务中心联系。

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)